
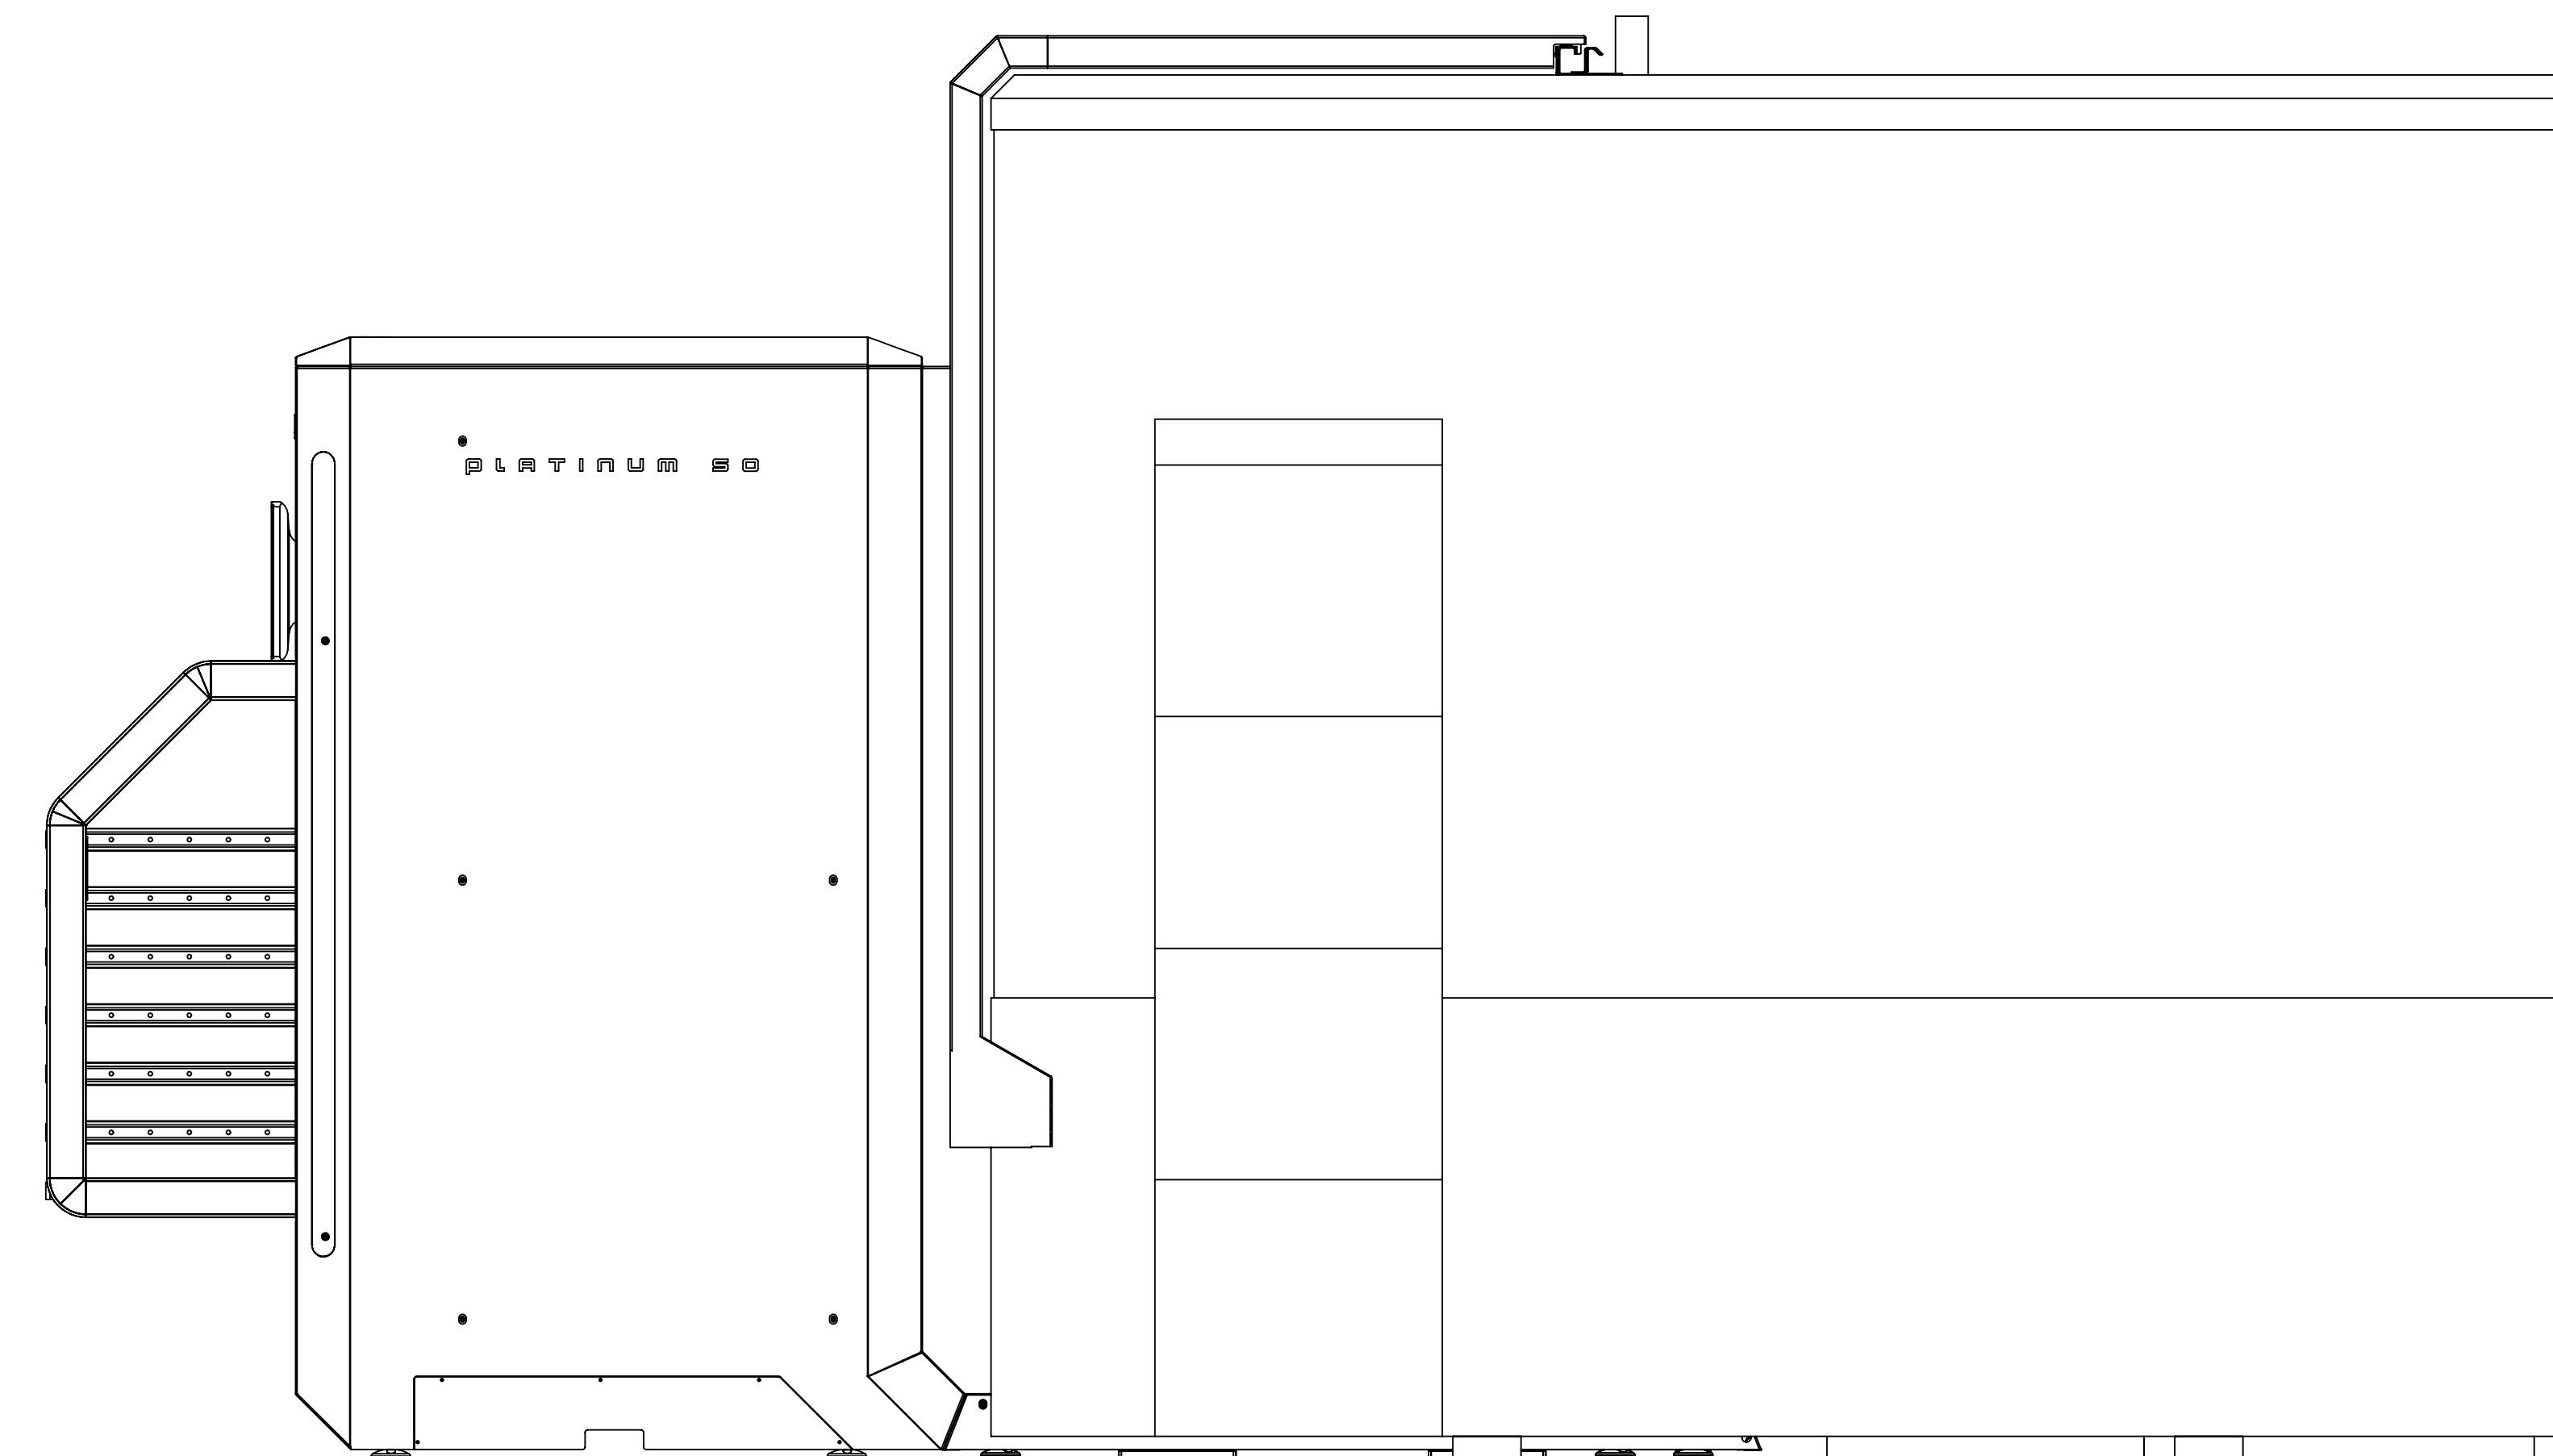
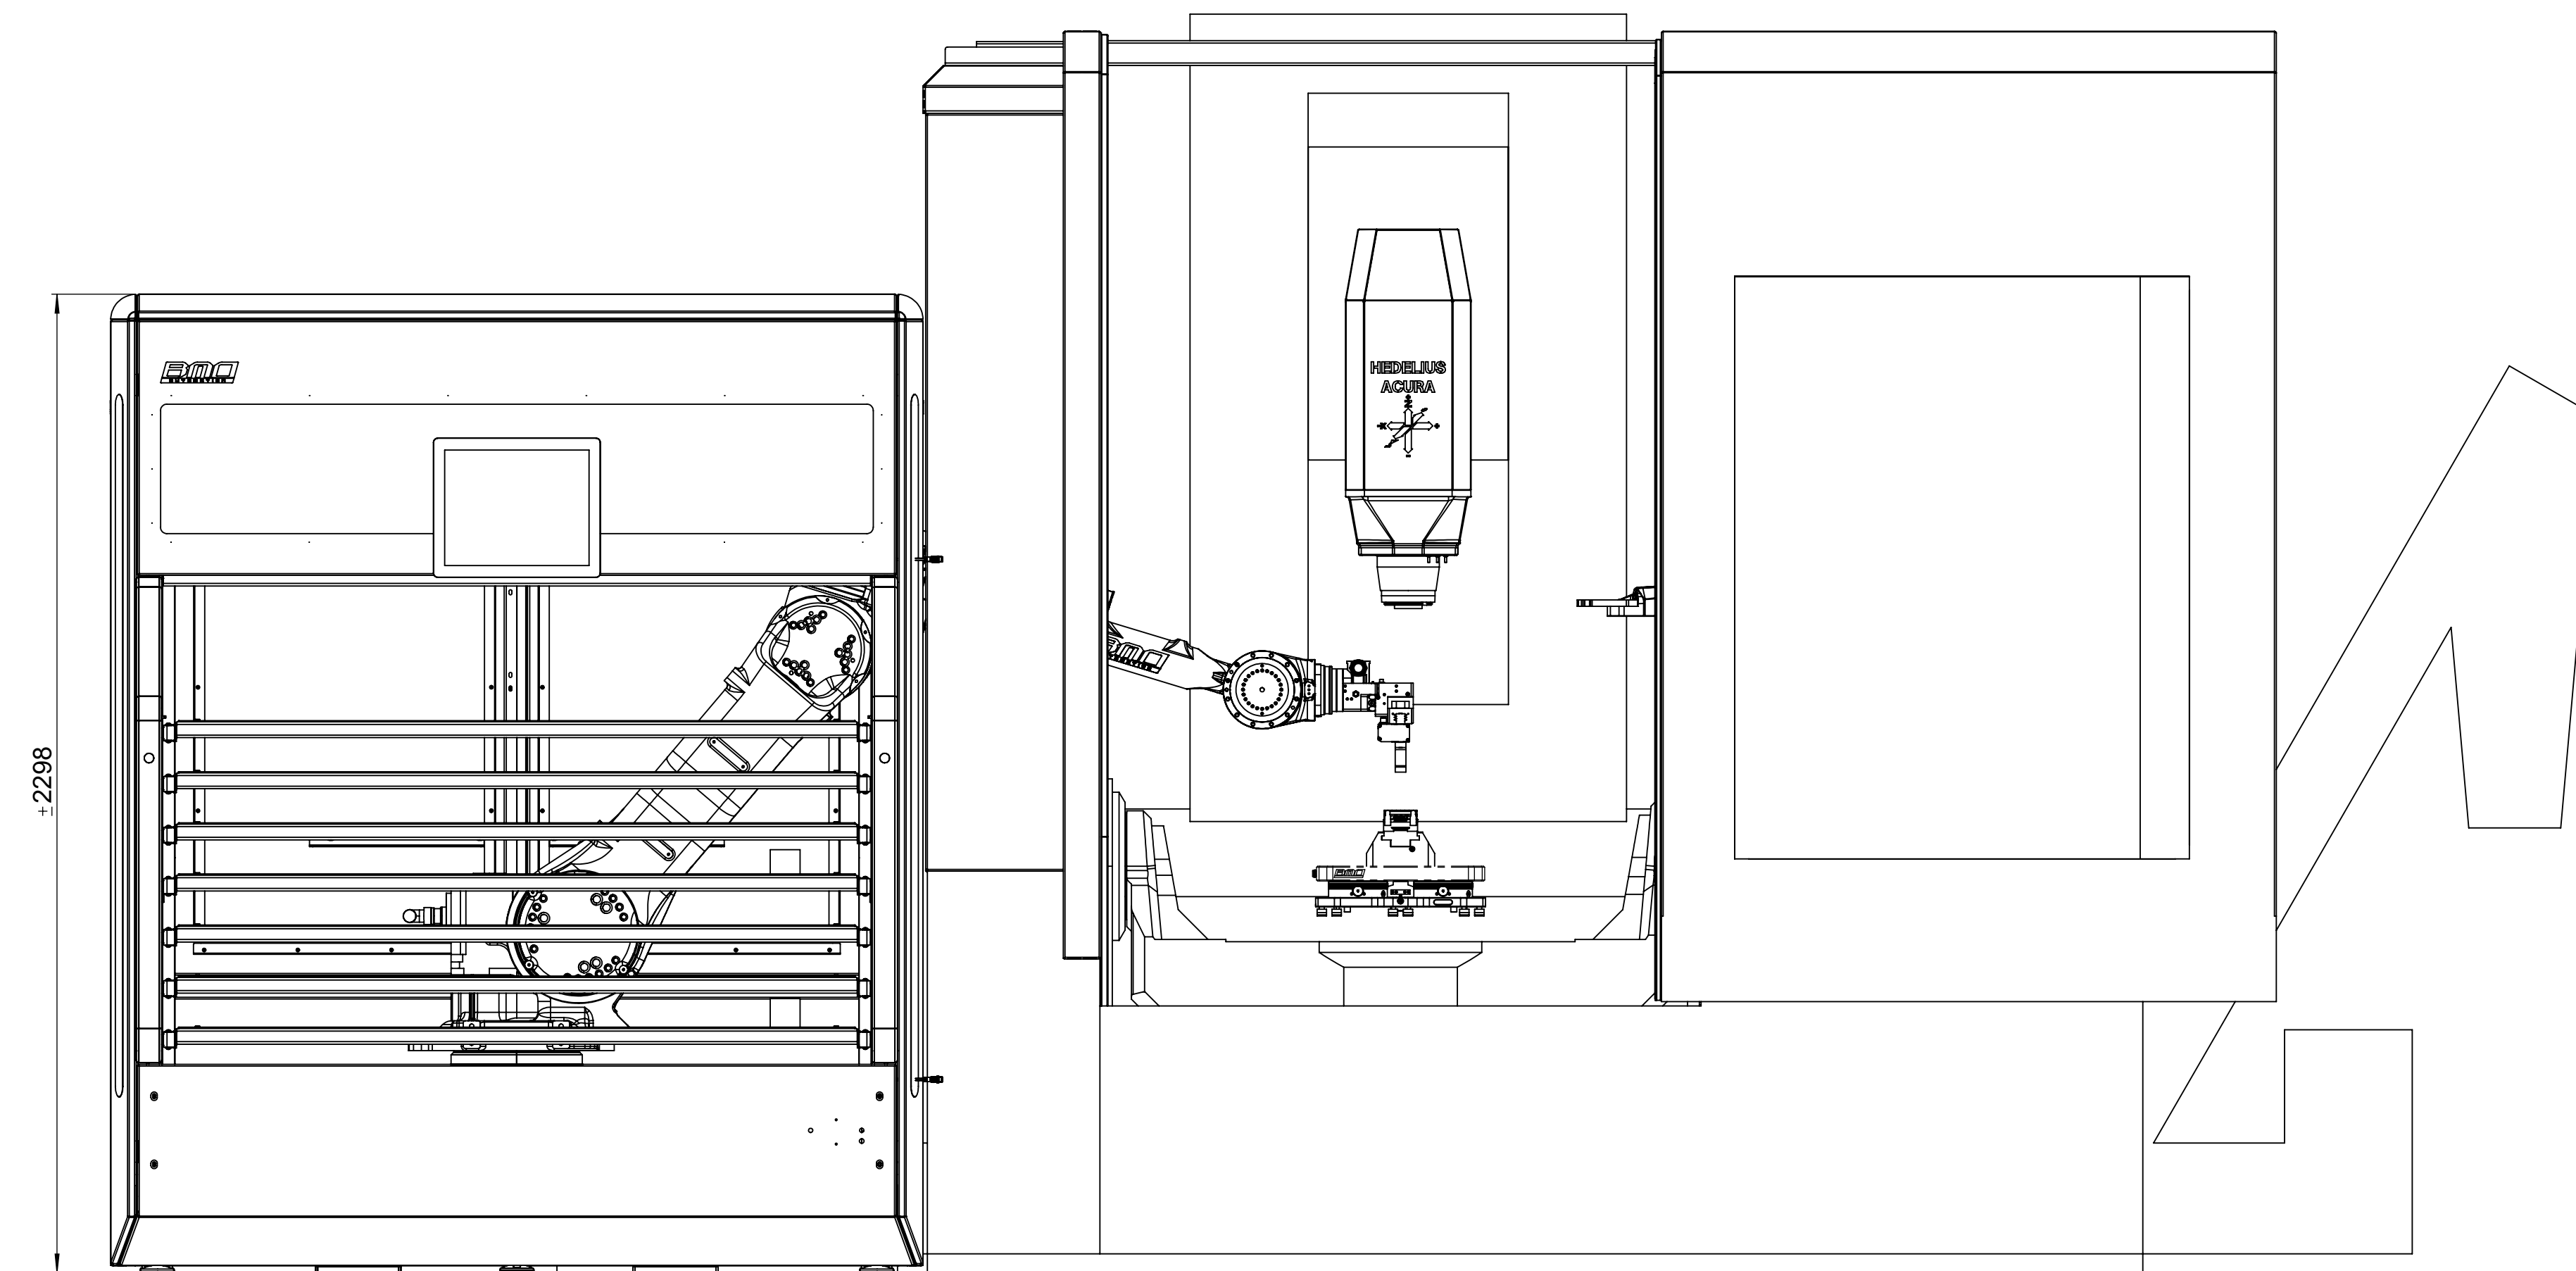
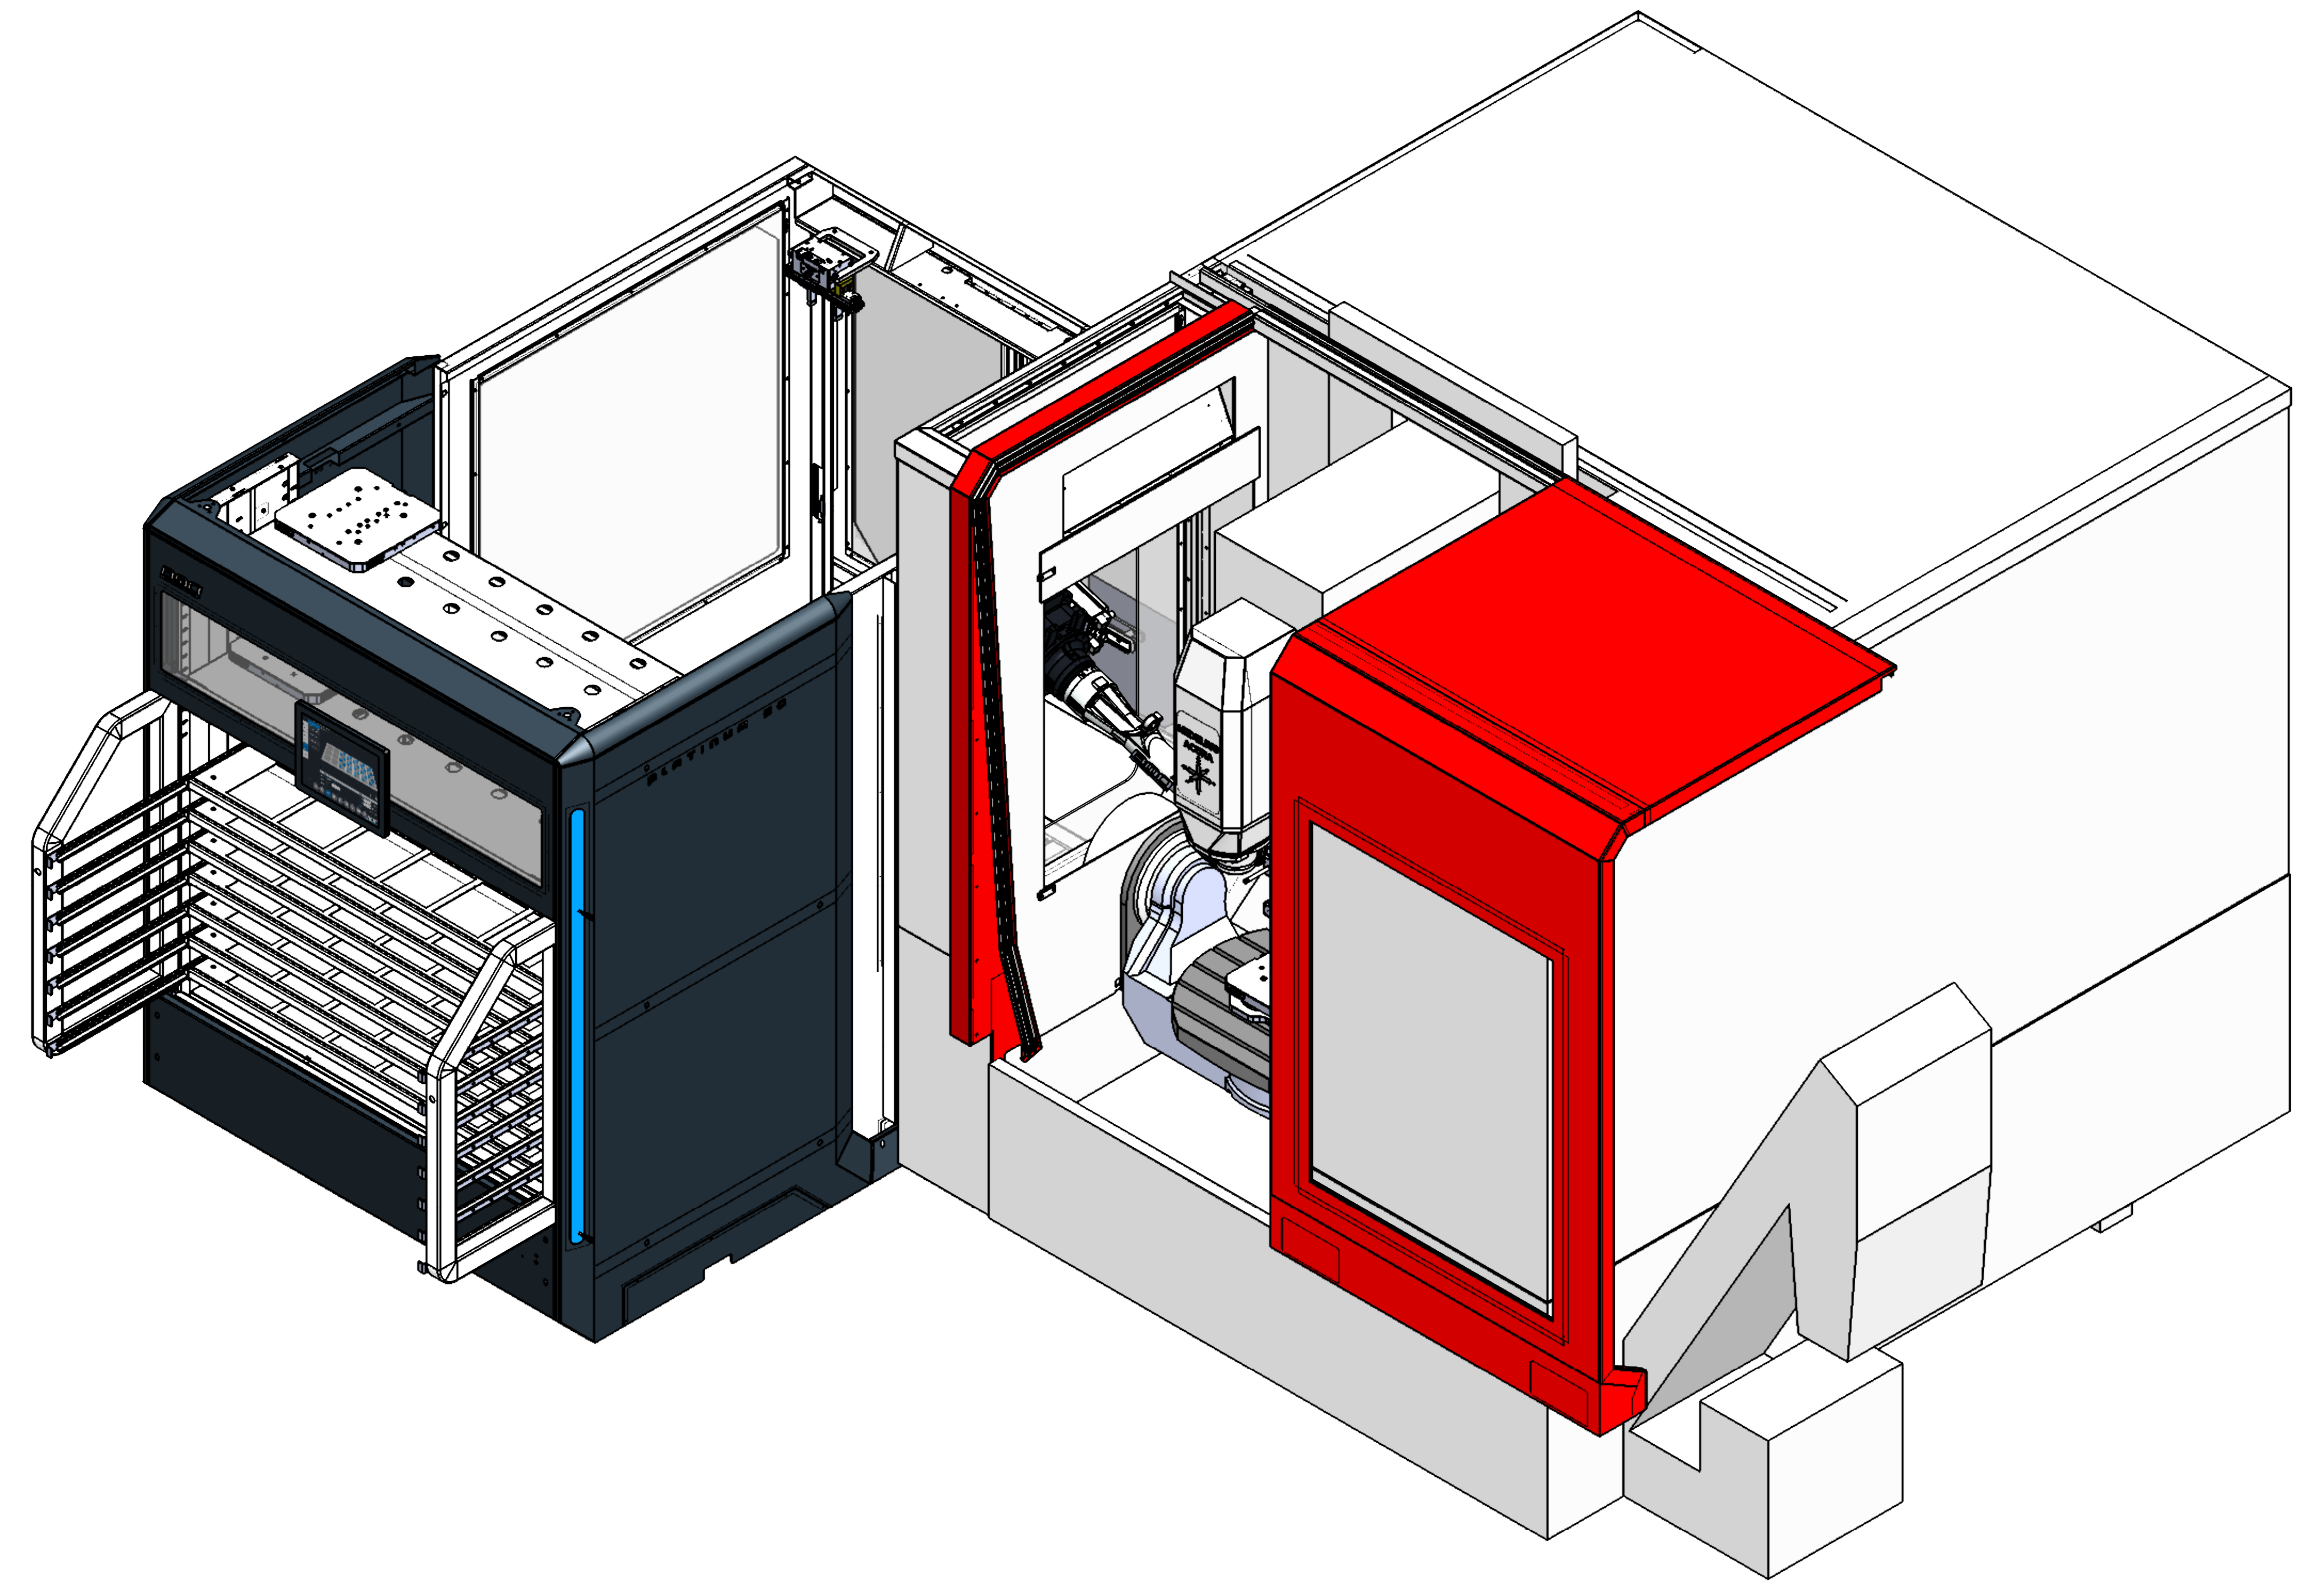


Rev.	ZONE	Description	DATE	Approved
1		Sheet 2 toegevoegd voor installatie	28-8-2019	R.C.

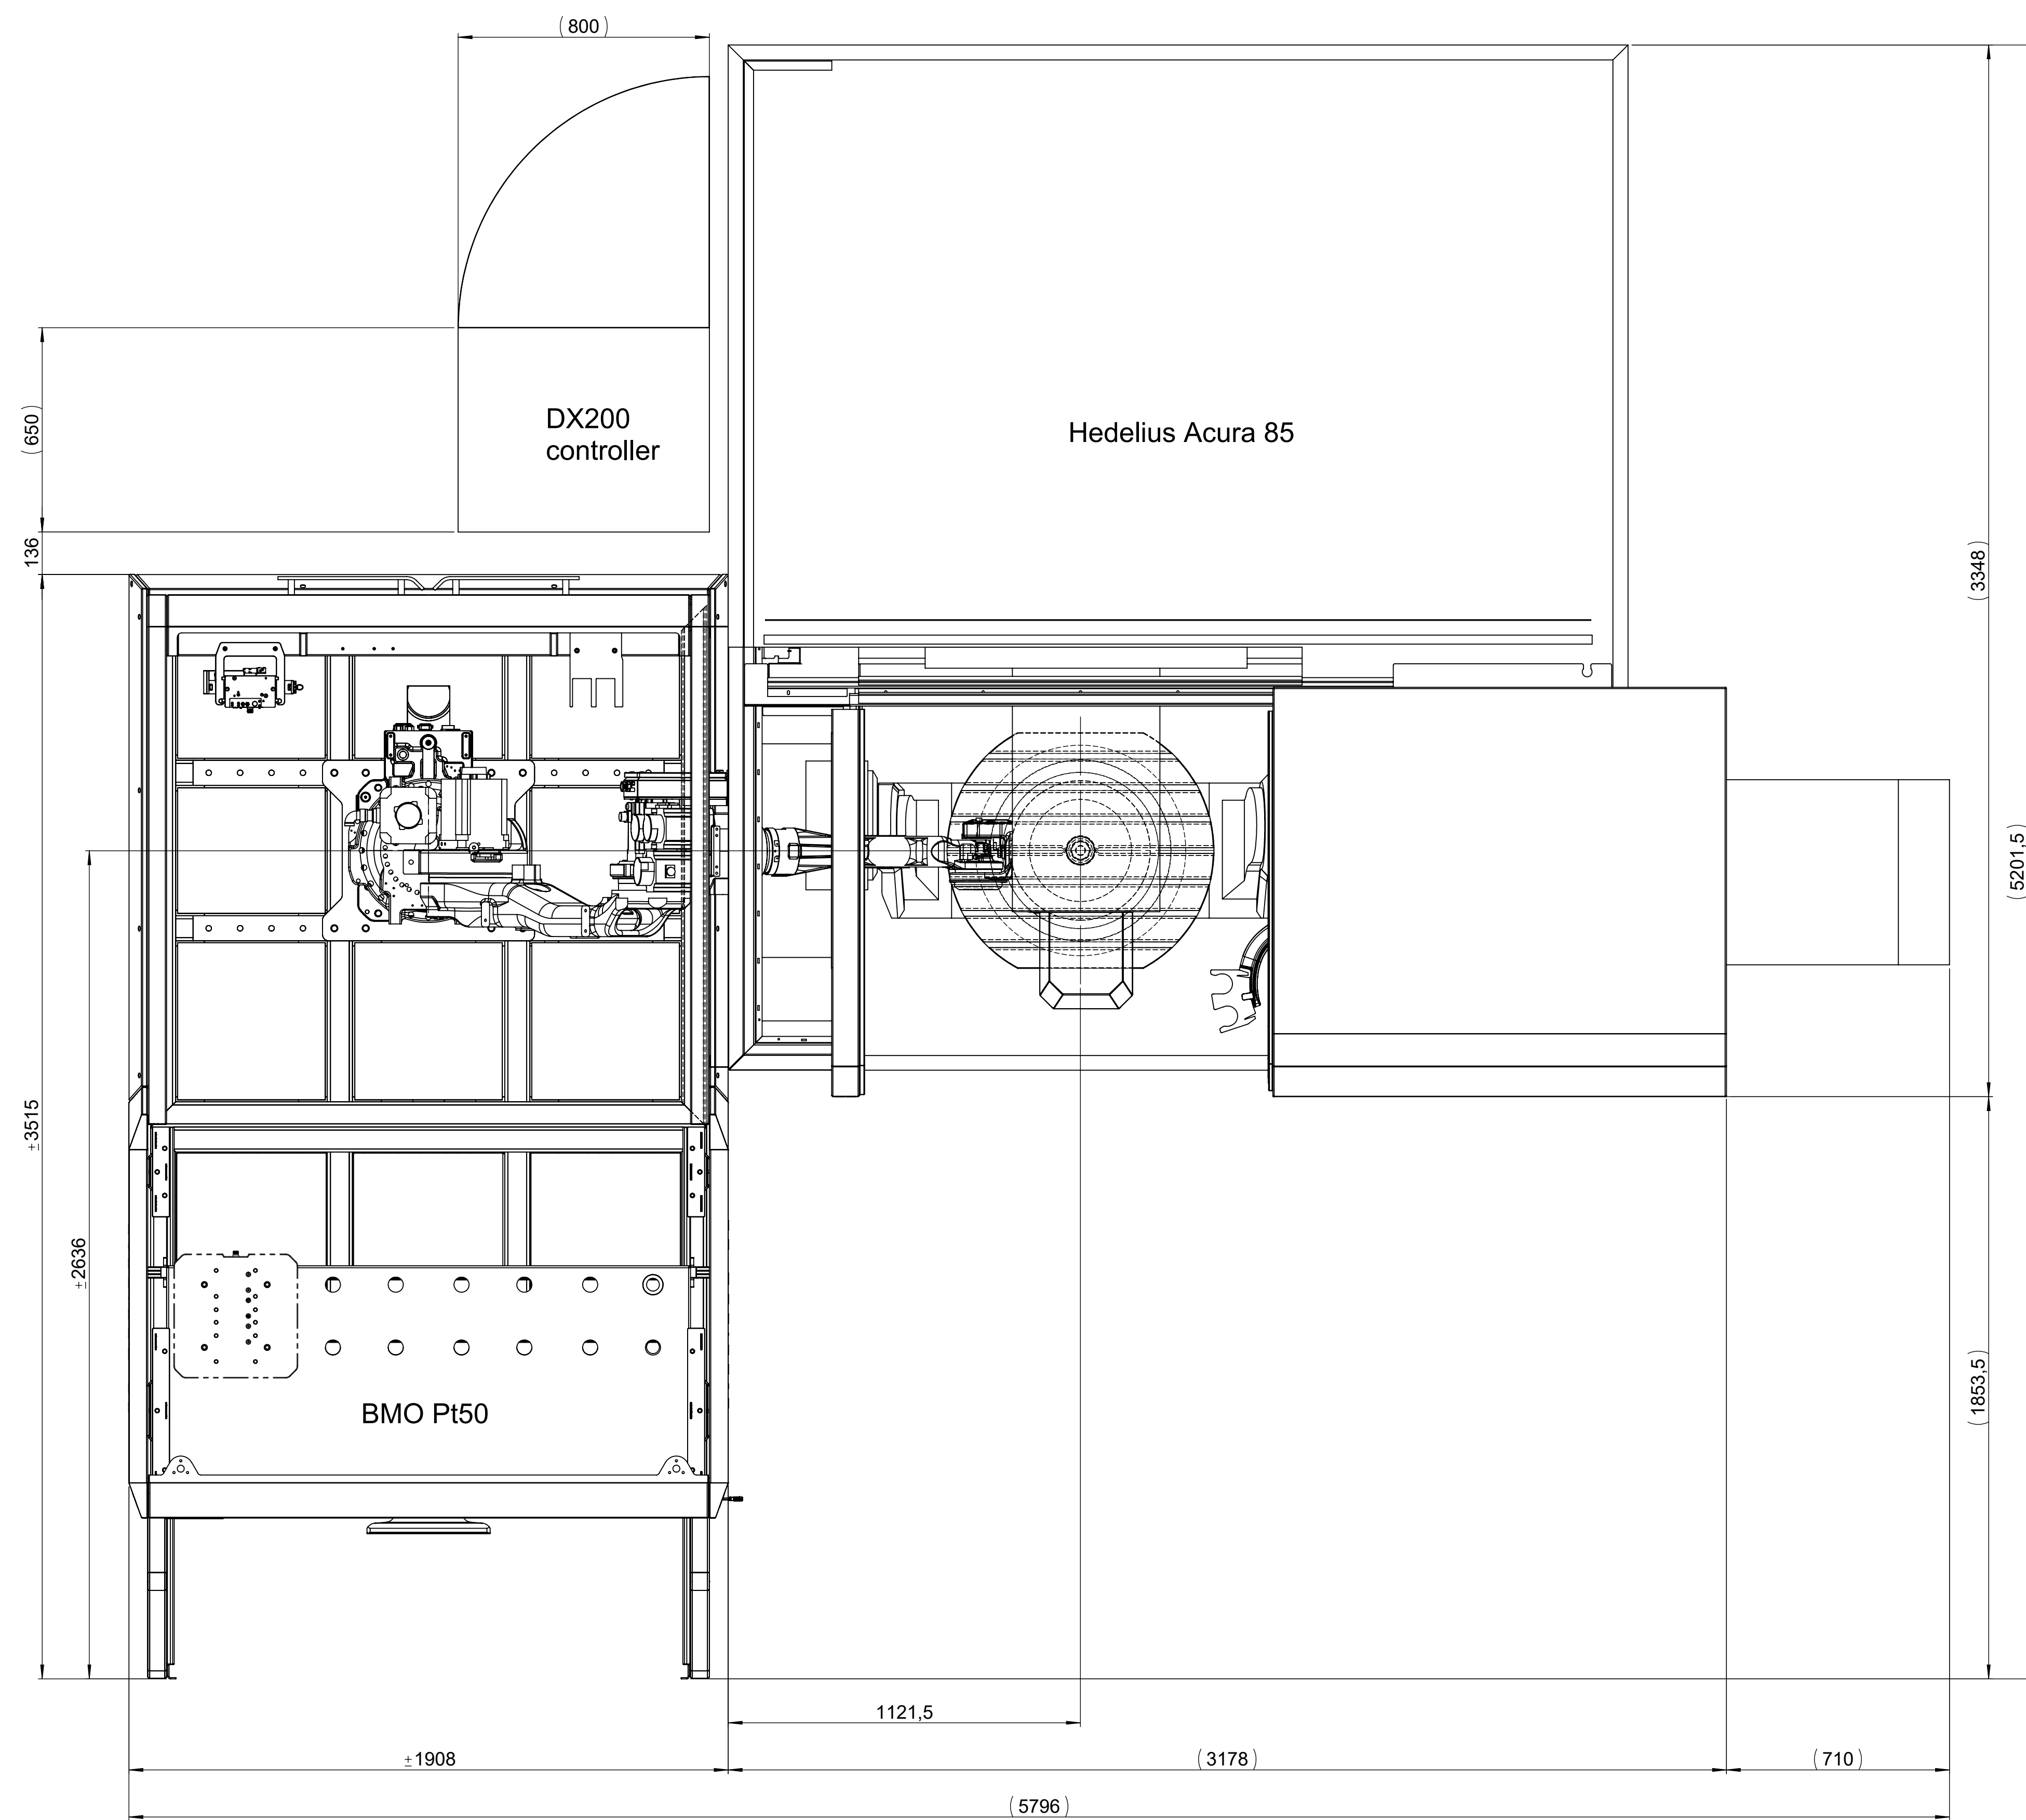

Benodigde aansluitingen:

- 3x400V +Nul 32A-50Hz, aangesloten op stekker CEE-32A-5Polig.
- De maximale lengte van de voedingskabel vanaf de DX200 controller is 5m.
- Perslucht 7bar. Insteekkoppeling voor slang Ø8mm.
- Netwerkkabel. Deze moet bij de DX200 controller kunnen komen + 2m overlengte.

Description		Drawn	Project
Pt50 - Hedelius Acura 85		P.J.	
Material		Date	Amount
See monch		3-10-2019	3
Treatment		Scale	Weight
		1:125	0.0 kg
		Sheet No.	1/11
		BMO Automation Industrieweg 15 1315 AA Breda The Netherlands T: +31 (0) 48 622437 E: info@bmoautomation.nl www.bmoautomation.nl	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 EN ISO 1302 EN ISO 1101
Pt50 - Hedelius Acura 85		Revision	0